

## 火災通報装置カタログ

ワンタッチで  
119番通報

自動火災報知設備と  
連動可能

IP電話回線対応



**火災通報ボタンを押すだけで、  
火災通報装置に  
あらかじめ記憶されている  
音声メッセージを  
119番に自動通報します。**

### 特長

#### ボタン一つで消防署へ「119番」自動通報

火災通報を音声メッセージで確実に伝えます。  
「ピッピッピッ・ピッピッピッ・火事です・火事です。[任意メッセージ(住所や名前など)] \*逆信してください。」**注1)**  
※「逆信してください」は119番への通報のみ。

#### 自動火災報知設備と連動し通報

「ピンポン・ピンポン・自動火災報知設備が作動しました。[任意メッセージ(住所や名前など)] \*逆信してください。」**注1)**  
※「逆信してください」は119番への通報のみ。

#### 関係者宅へも自動通報

「119番」以外に、知人・関係者宅など最大16ヶ所まで登録、自動通報できます。(消防署からの送信中には通報できません。)

#### 火災通報専用電話機が1台から16台まで接続可能

オプション機器の併設により、火災通報専用電話機を最大16台まで接続可能です。

#### IP電話回線に対応

本装置は、インターネットプロトコルを使用した電話回線(IP電話回線)に接続することが認められている火災通報装置です。本装置をIP電話回線に接続してご使用になる場合は、以下の確認をお願いします。


- ①ご使用になるIP電話回線で消防機関への発信が可能なこと。
- ②ご使用になるIP電話回線で消防機関からの呼出信号を受信可能なこと。
- ③一般電話機やFAX等、同一のIP電話回線に接続する他の機器等が行う通信の影響により、本装置の機能に支障を生じる恐れのない回線契約および接続位置とすること。
- ④ご使用になるIP電話回線を構成する機器(回線終端装置等)が存在する場合、それらの機器に対しても、停電時に火災通報装置と同等の動作時間を保証とする予備電源が必要となります。
- ⑤ご使用になるIP電話回線の契約内容、回線終端装置等の設定によっては、消防機関との通話ができない可能性がありますので、詳細につきましては使用回線の通信事業者へご相談ください。
- ⑥上記以外にも設置に関する条件がございますので、関係する省令、告示等をご確認願います。

**注1)** 任意メッセージの登録は、販売店にお問い合わせください。 **注2)** 加入電話サービス回線[例:メタルプラス(KDDI株式会社)・おとくライン(ソフトバンクテレコム株式会社)]には接続できません。 **注3)** ISDN回線に接続するためには、ターミナルアダプタ TA/T(サクサ株式会社製)が必要となります。 詳細につきましては、販売店にお問い合わせください。


### 仕様

種別	火災通報装置
商品記号	HSDE-205F
認定番号	火通-043号 (一財)日本消防設備安全センター A16-0095001 (一財)電気通信端末機器審査協会
主電源	AC100V±10% 50/60Hz
予備電源	DC12V 800mAh 鉛蓄電池
消費電力	待機時:7VA 作動時:15VA(最大負荷時)
停電保証	6時間監視後10分の通報が可能
適用回線	NTT電話回線(アナログ回線) <b>注)2</b> ISDN回線も接続可能 <b>注)3</b> IP電話回線
回線接続方式	通信コネクター
選択信号識別	DP(10/20PPS)/PB
使用温度範囲	-5~40℃
構造	屋内型
材質	難燃性 ABS樹脂
色	オイスターグレー(マンセル値8.9Y8/0.6 近似色)
外形寸法(mm)	(W)230×(H)315×(D)65
質量	約1.8kg(予備電源含む)


火災通報装置 システム構成図

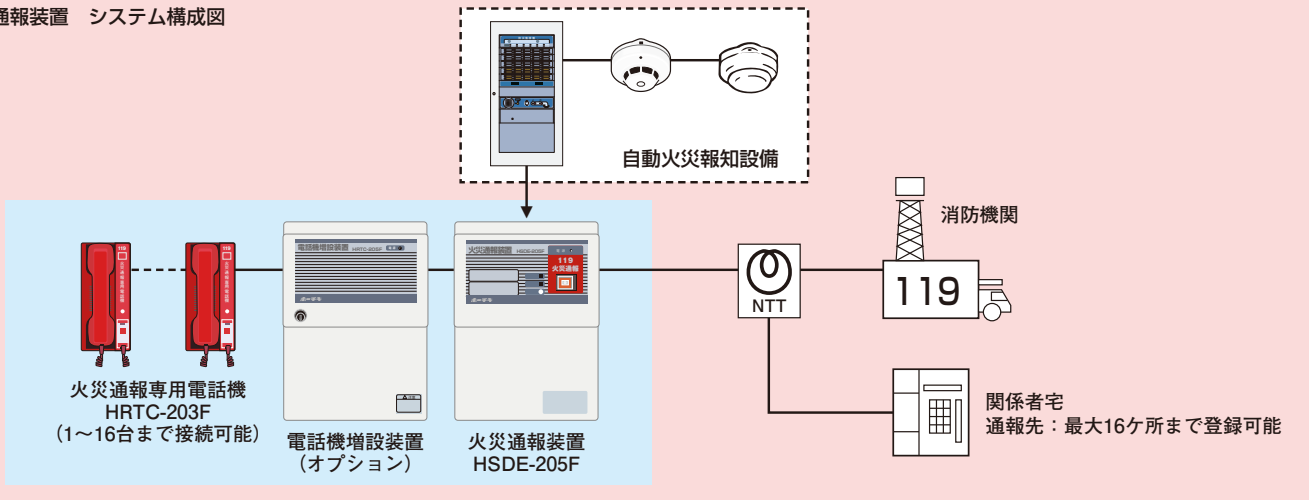


(1) 火災通報専用電話機を1~2台接続する場合

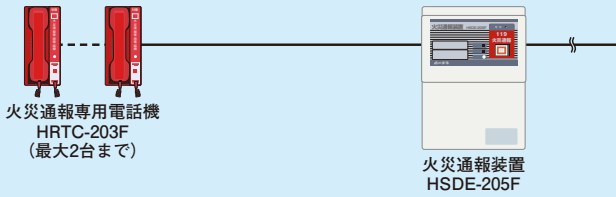


(2) 火災通報専用電話機を3~9台接続する場合  
電話機増設装置 (HRTC-205F) が1台必要となります。

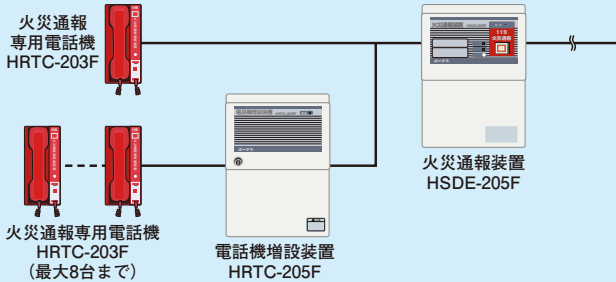


(3) 火災通報専用電話機を6~16台接続する場合①  
電話機増設装置 (HRTC-205F) が2台必要になります。

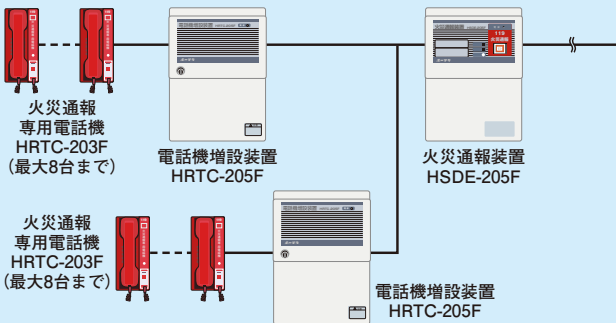

(4) 火災通報専用電話機を6~16台接続する場合②  
電話機増設装置 (HRTC-202F) と増設電源装置 (HPS-121) が各2台必要になります。

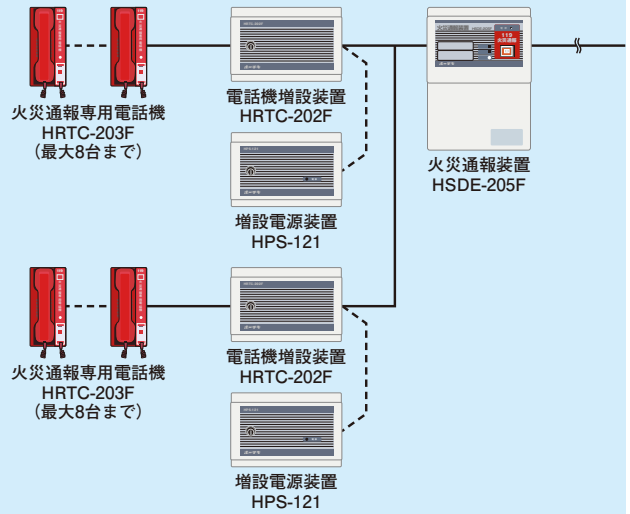

(5) 火災通報専用電話機を接続しない場合

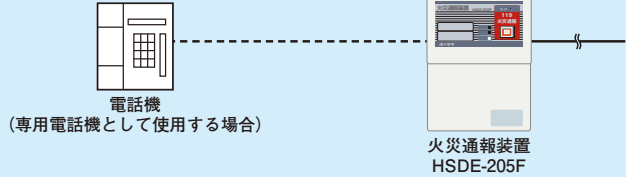

●寸法・標準価格

品名	商品記号	外形寸法(mm) W×H×D	標準価格(円) (税別)
火災通報装置	HSDE-205F	230×315×65	158,000
火災通報専用電話機	HRTC-203F	100×220×75	22,000
電話機増設装置	HRTC-205F	230×315×65	70,000
電話機増設装置	HRTC-202F	230×155×65	24,000
増設電源装置	HPS-121	230×155×65	24,000

●仕様、外観等は品質改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●商品の色彩は印刷と実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●販売店/お問い合わせ

メンテナンス契約/劣化診断のおすすめ

防災システム機器の機能保全のためにメンテナンス契約及び劣化診断をおすすめします。契約及び診断につきましては取扱店・販売店、施工店、または弊社にご依頼ください。

ホーチキ株式会社

本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く)

北海道支社 TEL011(733)2221	宇都宮営業所 TEL028(636)4503	中国支社 TEL082(535)4040
東北支社 TEL022(261)7221	横浜支店 TEL045(451)3380	岡山営業所 TEL086(280)0616
盛岡営業所 TEL019(635)5444	川崎営業所 TEL044(246)4840	福山営業所 TEL084(923)1576
福島営業所 TEL024(523)5950	名古屋支店 TEL052(856)0433	松江営業所 TEL0852(21)0854
いわき駐在事務所 TEL0246(73)0337	金沢営業所 TEL076(293)1201	山口営業所 TEL083(974)6690
上信越支社 TEL027(321)3700	富山営業所 TEL076(421)8515	九州支社 TEL092(511)6621
長野営業所 TEL026(228)3622	静岡支社 TEL054(202)3811	長崎駐在事務所 TEL095(642)8080
新潟支社 TEL025(368)7035	関西支店 TEL072(966)8181	北九州営業所 TEL093(581)0129
東京支社 TEL03(3444)4120	京都支社 TEL075(211)4376	熊本営業所 TEL096(384)4532
千葉支社 TEL043(223)5533	神戸支社 TEL078(272)5781	鹿児島営業所 TEL099(258)1211
西関東支社 TEL042(665)8241	四国支社 TEL087(835)1502	宮崎営業所 TEL0985(35)5636
北関東支社 TEL048(665)2057	徳島駐在事務所 TEL088(657)7010	

このカタログの記載内容は、2018年5月現在のものです。本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

2-1702  
201805016E040-X19