


P型受信機 取り扱い説明(簡易版)

交流電源灯は
平常時、緑色に点灯

音声案内

防排煙起動時に音声にて操作方法をガイダンスしたり、障害時に障害内容を音声にてガイダンスします。ガイダンス内容に従い機器を操作または確認することで適切に処置が行えます。

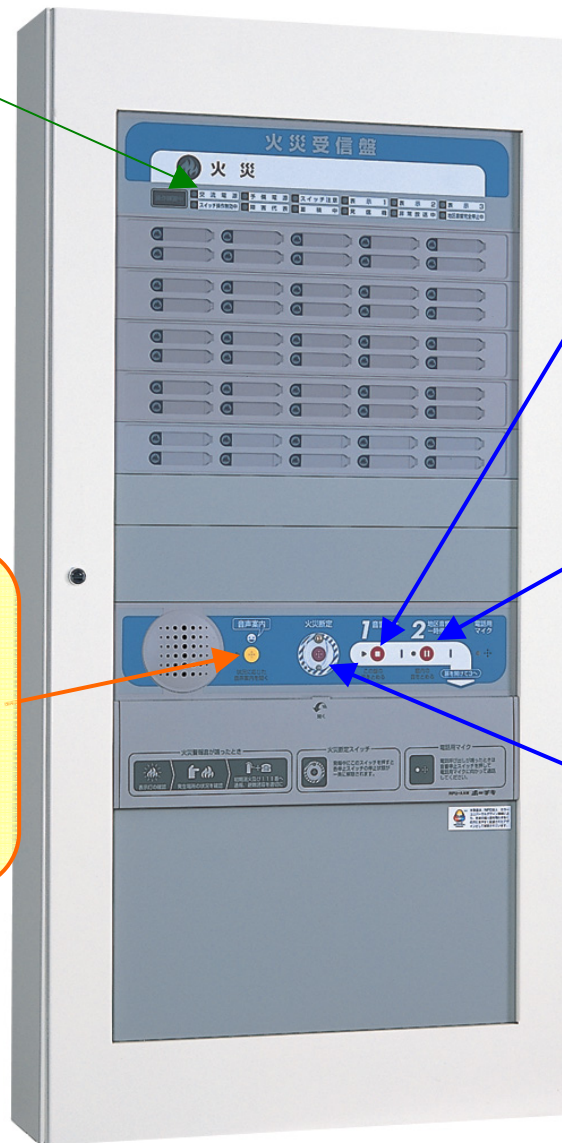

●火災が発生したとき

1. 「1.音響停止」でスピーカーの音を一旦止めます

2. 火災が起きているかどうか現地を確認してください

【非火災の場合】

現地確認後、「2. 地区音響一時停止」で地区ベルを一定時間止めます(停止してから一定時間後に再び鳴動します。)

※火災表示状態をもとに戻したいときは、小扉内の「復旧」スイッチを押してください。

「火災断定スイッチ」を押すと、停止中の場合でもワンタッチで火災動作に移ります。

自動で以下が解除されます

- ・地区音響一時停止
- ・地区音響完全停止
- ・移報停止
- ・消火栓非連動
- ・非常放送停止
- ・連動起動遮断

※小扉内の操作部には保守点検時に使用するスイッチ類が集まっています。使用する際は注意してください。